



Tokod Nagyközség Önkormányzata

Tokod
Kossuth Lajos u. 53.
2531

Dorog, 2024. április 16.
Iktatószám: EDV-ED-24/000324-1/2024
Ügyintéző: dr. Nagyné Bezdán Ágnes

Tárgy: Tájékoztató a 2023. évi gazdálkodási adatokról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tát Város és Tokod Nagyközség Önkormányzata és az Északdunántúli Vízmű Zrt. között érvényben lévő vagyonezerelési szerződés XI. 8. pontja alapján megküldjük a 2023. évre vonatkozó műszaki, pénzügyi tájékoztatónkot.

Ivóvízágazat:

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. 141.112 m³ ivóvizet értékesítettünk, lakosságnak 123.003 m³-t, az ipari és közületi fogyasztóinknak pedig 18.109 m³-t.

Az értékesített víz minőségét folyamatosan ellenőriztük, mely ellenőrzés kiterjedt a víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminták alapján megállapítható, hogy egész évben a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet szolgáltatunk. Évente két alkalommal elvégeztük a víztárolók és a teljes hálózat mosatását, fertőtlenítését, illetve ezzel egyidejűleg a tűzcsapok szerelvények javítását, szükség szerinti cseréjét. 2023. évben a jelentkező hibaelhárításokat folyamatosan végeztük. A hibák jellege miatt elkerülhetőek voltak nagyobb területet érintő vízhiányok. A meghibásodások alapvetően a bekötővezetékek szerelvényeinél, illetve a gerincvezetéknel következtek be.

- Hálózati meghibásodás: 74 db
- Csőtörés földmunkával: 32 db
- Vízmérő csere: 425 db
- Vízbekötés: 6 db



Szennyvízágazat:

2023. évben 114.844 m³ szennyvizet vezettünk el, ebből 101.656 m³ lakossági, 13.188 m³ pedig ipari szennyvíz volt. A szennyvízelvezetés aránya az ivóvíz értékesítéshez képest 81,4%, a lakossági arány 83%, az ipari pedig 73%. Csatornabekötéssel rendelkező fogyasztási helyek száma 1.399 db, az összes fogyasztási hely 83%-a.


Folyamatosan végezzük a gerincvezetékek karbantartását. Az átemelőket havonta egyszer karbantartási céllal tisztítjuk.

Tát szennyvízelvezető rendszerén a szolgáltatás 2023. évben zavartalan volt. Munkatársaink a település szennyvíztelepén és hálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

2023. évben felmerült karbantartási költségek:

Szennyvíz karbantartás	2023. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	111 188 Ft
Csatorna mosatás	294 787 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	408 922 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	2 249 076 Ft
Szv átem energiaell és vill be	95 138 Ft
Védterületek	129 677 Ft
Összesen	3 288 788 Ft


Karbantartás fajták %-os megoszlása:

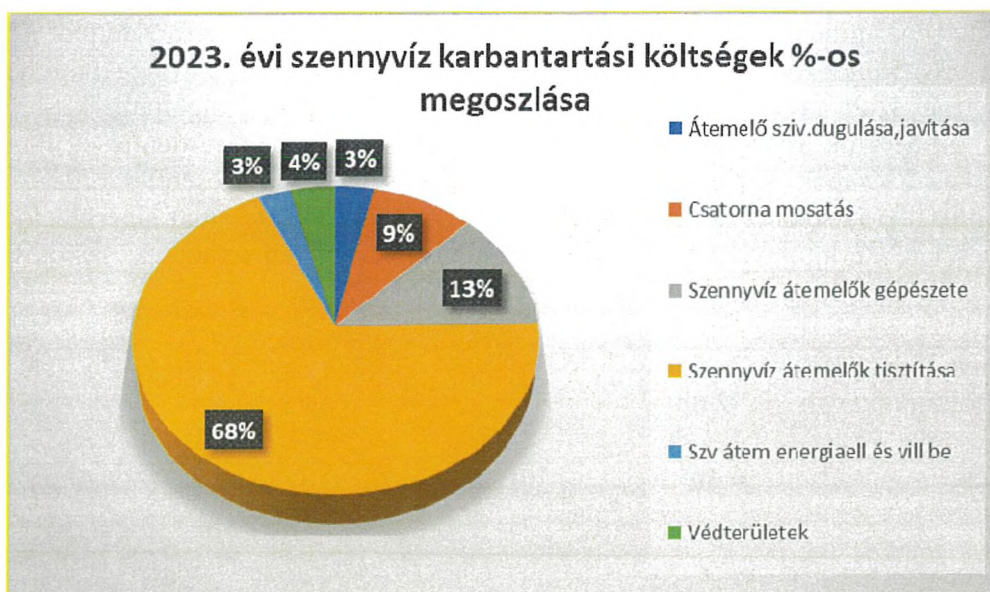

2023. évben felmerült hibaelhárítási költségek:

Szennyvíz hibaelhárítás	2023. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	311 306 Ft
Szennyvíz átemelő műtárgyak	740 593 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	435 800 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	2 725 216 Ft
Szv átem energiaell és vill be	233 165 Ft
Összesen	4 446 080 Ft

Hibaelhárítás fajták %-os megoszlása:

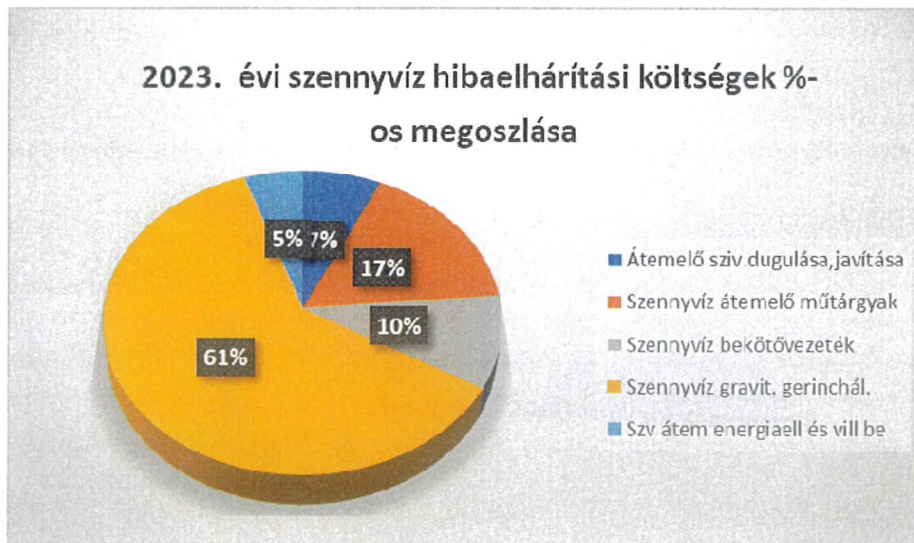

A csatornahálózaton a beszámolóval érintett időszakban 1 db bekötővezeték, 22 db gravitációs hálózati, 10 db átemelő szivattyú dugulást hárítottunk el, valamint 4 db átemelő szivattyújavítást végeztünk el.

Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot az előírásoknak megfelelően mosatják.

Villamos energia-felhasználás:

Tokod település 2023. évi szennyvízhálózati villamosenergia-felhasználása 11 213 kWh, 1 144 972 Ft, a Tát-Tokod szennyvíztelepi villamosenergia-felhasználása 472 809 kWh, 61 234 877 Ft volt.

Felújítási és pótlási munkálatok:

- Tokod, Széchenyi és Radnóti úti átemelők szivattyú pótlása 1 083 749 Ft + ÁFA
- Tokod, Radnóti úti átemelő gépészeti felújítása 441 366 Ft + ÁFA

2024. évre tervezett fejlesztések:

A 2024. évi fejlesztésekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv a jogszabályi háttér figyelembevételével elkészült. Végrehajtására részvénytársaságunk és az önkormányzat között folyamatos egyeztetés mellett kerül sor. Tokod település szennyvíz hálózat és a

szennyvíz átemelők több mint 30 éve épültek. A szolgáltatás minőségének fenntartása, a váratlan üzemzavarok megelőzése érdekében tovább folytatjuk a kedvezőtlen üzemű/hatásfokú átemelő szivattyúk cseréje, ennek keretében 2024. évben a Tánacsics úti átemelő szivattyúinak cseréjét, pótlását tervezzük.

Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. közötti harmonikus, szoros kapcsolatra, a hatékony, takarékos költséggazdálkodásra.

Célkitűzéseink között nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a felhasználók elvárásainak és igényeinek megfelelő víziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Egész éves együttműködésüket megköszönve kérjük tájékoztatónk szíves fogadását.

Tisztelettel:



Dorogi László
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Esztergom-Dorog Vízmű Üzem



dr. Nagyiné Bezdán Ágnes
gazdasági főmunkatárs