




BERKY M. másolat
Zs. — FERENCZ K.



Tokod Nagyközség Önkormányzata

Tokod
Kossuth Lajos u. 53.
2531

Dorog, 2025. március 21.
Iktatószám: EDV-ED-25/000206-1/2025
Ügyintéző: dr. Nagyné Bezdán Ágnes

Tárgy: Tájékoztató a 2024. évi gazdálkodási adatokról

Tokodi Polgármesteri Hivatal	
Ért.sz.: 2129	Dátum: 2025. MAR 27
IRL.SZ.: 700-1	Dátum: 2025. MAR 27
Előadó: B. Á.	Előszám: 001

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tát Város és Tokod Nagyközség Önkormányzata és az Északdunántúli Vízmű Zrt. között érvényben lévő vagyongazdálkodási szerződés XI. 8. pontja alapján megküldjük a 2024. évről vonatkozó műszaki, pénzügyi tájékoztatókat.

Ivóvízágazat:

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. 154.081 m³ ivóvizet értékesítettünk, lakosságnak 134.340 m³-t, az ipari és közületi fogyasztóinknak pedig 19.741 m³-t.

Az értékesített víz minőségét folyamatosan ellenőriztük, mely ellenőrzés kiterjedt a víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminták alapján megállapítható, hogy egész évben a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet szolgáltatottunk. Munkatársaink a település vízhálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

A beszámolóval érintett időszakban 266 db soros bekötési mérőcserét végeztünk el Tokod területén.

Elvégeztük a víztárolók és a teljes vízhálózat mosatását, fertőtlenítését, illetve ezzel egyidejűleg a tűzcsapok, szerelvények javítását, szükség szerinti cseréjét.

Vízhálózaton a beszámolási időszakban 120 db hálózati meghibásodás, illetve 54 db földmunkás csőtörés történt.

A települési hálózaton történt hibaelhárítások során jelentősebb szolgáltatás kiesés nem volt, szerelőink szakszerű, gyors munkavégzésének köszönhetően.



Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu

Szennyvízágazat:

2024. évben 144.225 m³ szennyvizet vezettünk el, ebből 128.383 m³ lakossági, 15.842 m³ pedig ipari szennyvíz volt. A szennyvízelvezetés aránya az ivóvíz értékesítéshez képest 93,6%, a lakossági arány 95,6%, az ipari pedig 80,2%. Csatornabekötéssel rendelkező fogyasztási helyek száma 1.485 db, az összes fogyasztási hely 87,7%-a.


Folyamatosan végezzük a gerincvezetékek karbantartását. Az átemelőket havonta egyszer karbantartási céllal tisztítjuk.

Tokod szennyvízelvezető rendszerén a szolgáltatás 2024. évben zavartalan volt. Munkatársaink a település szennyvíztelepén és hálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

2024. évben felmerült karbantartási költségek:

Szennyvíz karbantartás	2024. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	9 752 Ft
Csatorna mosatás	445 633 Ft
Szennyvíz átemelő műtárgyak	19 151 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	39 692 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	3 168 120 Ft
Védterületek	87 472 Ft
Összesen	3 769 820 Ft


Karbantartás fajták %-os megoszlása:

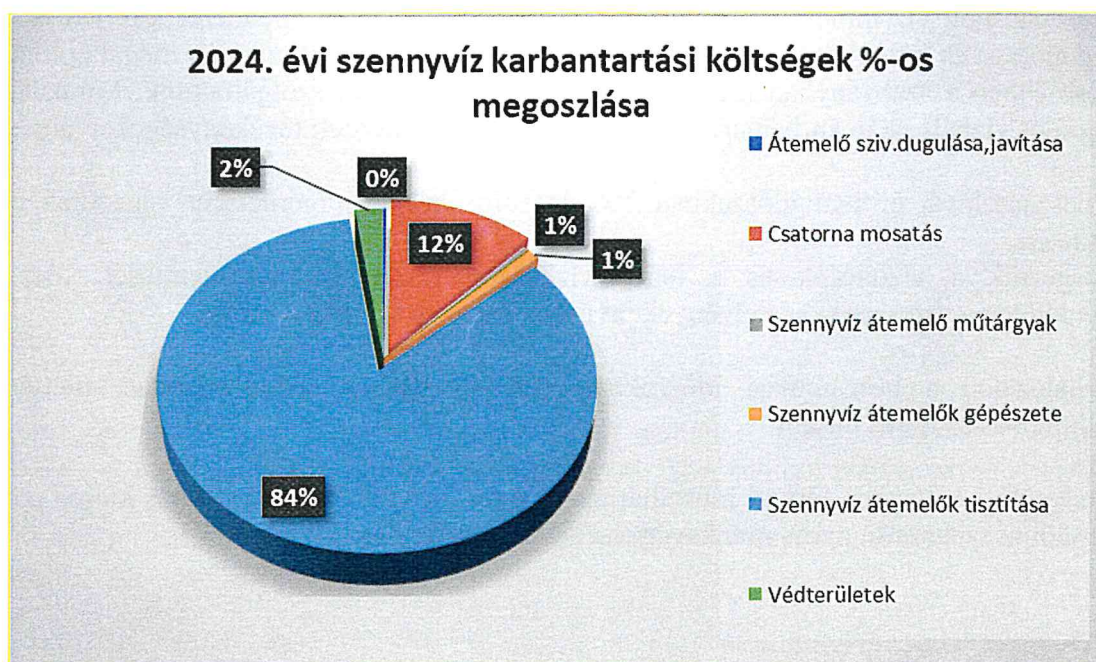

2024. évben felmerült hibaelhárítási költségek:

Szennyvíz hibaelhárítás	2024. év
Akna műtárgy, kert, fedlap	144 243 Ft
Átemelő sziv.dugulása,javítása	1 228 164 Ft
Biológiai tisztítás gépészet	296 442 Ft
Biológiai tisztítás műtárgyai	65 588 Ft
Szennyvíz átemelő műtárgyak	779 725 Ft
Szennyvíz bekötővezeték	3 490 591 Ft
Szennyvíz gravit. gerinchál.	1 896 145 Ft
Szv átem energiaell és vill be	503 706 Ft
Összesen	8 404 604 Ft

Hibaelhárítás fajták %-os megoszlása:

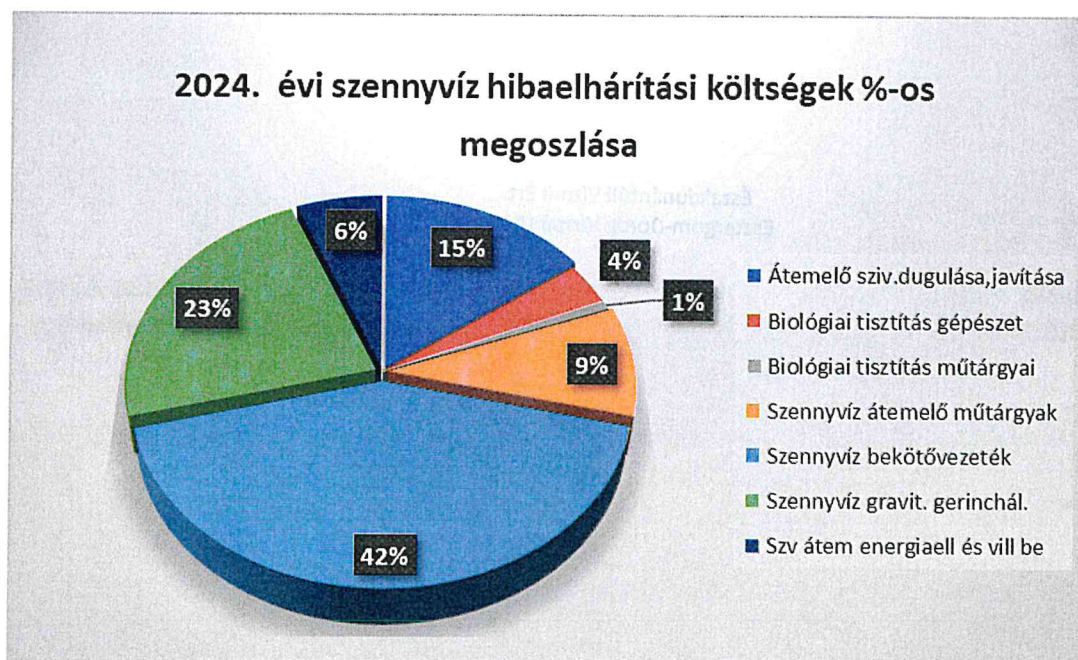

A csatornahálózaton a beszámolóval érintett időszakban 10 db bekötővezeték, 20 db gravitációs hálózati, 1 db átemelő szivattyú dugulást hárítottunk el, valamint 3 db átemelő szivattyújavítást végeztünk el.

Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot az előírásoknak megfelelően mosatják.

Villamos energia-felhasználás:

Tokod település 2024. évi szennyvízhálózati villamosenergia-felhasználása 16 484,15 kWh, 1 733 157 Ft, a Tát-Tokod szennyvíztelepi villamosenergia-felhasználása 513 386,12 kWh, 57 191 001 Ft volt.

2025. évre tervezett fejlesztések:

A 2025. évi fejlesztésekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv a jogszabályi háttér figyelembevételével elkészült. Végrehajtására részvénytársaságunk és az önkormányzat között folyamatos egyeztetés mellett kerül sor.

Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. közötti harmonikus, szoros kapcsolatra, a hatékony, takarékos költséggazdálkodásra.

Célkitűzéseink között nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a felhasználók elvárásainak és igényeinek megfelelő víziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Egész éves együttműködésüket megköszönve kérjük tájékoztatónk szíves fogadását.

Tisztelettel:



Dorogi László
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Esztergom-Dorog Vízmű Üzem



dr. Nagyné Bezdán Ágnes
gazdasági főmunkatárs