

Tokod Nagyközség Önkormányzata

Tokod
Kossuth Lajos u. 53.
2531

Dorog, 2026. április 23.
Iktatószám: EDV-ED-26/000340-1/2026
Ügyintéző: dr. Nagyné Bezdán Ágnes

Tárgy: Tájékoztató a 2025. évi gazdálkodási adatokról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tát Város és Tokod Nagyközség Önkormányzata és az Északdunántúli Vízmű Zrt. között érvényben lévő vagytonkezelési szerződés XI. 8. pontja alapján megküldjük a 2025. évre vonatkozó műszaki, pénzügyi tájékoztatónkat.

Ivóvízágazat:

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. 152.210 m³ ivóvizet értékesítettünk, lakosságnak 129.787 m³-t, az ipari és közületi fogyasztóinknak pedig 22.423 m³-t.

Az értékesített víz minőségét folyamatosan ellenőriztük, mely ellenőrzés kiterjedt a víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminták alapján megállapítható, hogy egész évben a szabványnak megfelelő jó minőségű ivóvizet szolgáltatunk. Munkatársaink a település vízhálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

A beszámolóval érintett időszakban 128 db soros bekötési mérőcserét végeztünk el Tokod területén.

Elvégeztük a víztárolók és a teljes vízhálózat mosatását, fertőtlenítését, illetve ezzel egyidejűleg a tűzcsapok, szerelvények javítását, szükség szerinti cseréjét.

A vízhálózaton a beszámolási időszakban 79 db hálózati meghibásodás, illetve 41 db földmunkával járó csőtörés történt.

A települési hálózaton történt hibaelhárítások során jelentősebb szolgáltatás kiesés nem volt, szerelőink szakszerű, gyors munkavégzésének köszönhetően.

Szennyvízágazat:

2025. évben 135.181 m³ szennyvizet vezettünk el, ebből 121.919 m³ lakossági, 13.262 m³ pedig ipari eredetű szennyvíz volt. A szennyvízelvezetés aránya az ivóvíz értékesítéshez képest 88,8%, a lakossági arány 94%, az ipari pedig 59%. Csatornabekötéssel rendelkező fogyasztási helyek száma 1.529 db, az összes fogyasztási hely 89%-a.


Folyamatosan végezzük a gerincevezetékek karbantartását. Az átemelőket havonta egyszer karbantartási céllal tisztítjuk.

Tokod szennyvízelvezető rendszerén a szolgáltatás 2025. évben zavartalan volt. Munkatársaink a település szennyvíztelepén és hálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

2025. évben felmerült karbantartási költségek:

Szennyvíz karbantartás	2025. év
Átemelő sziv.dugulása,javítása	18 792 Ft
Csatorna mosatás	212 233 Ft
Szennyvíz átemelő műtárgyak	15 485 Ft
Szennyvíz átemelők gépészete	140 652 Ft
Szennyvíz átemelők tisztítása	2 514 331 Ft
Szv átem energiaell és vill be	49 044 Ft
Védterületek	89 896 Ft
Összesen	3 040 433 Ft


Karbantartás fajták %-os megoszlása:

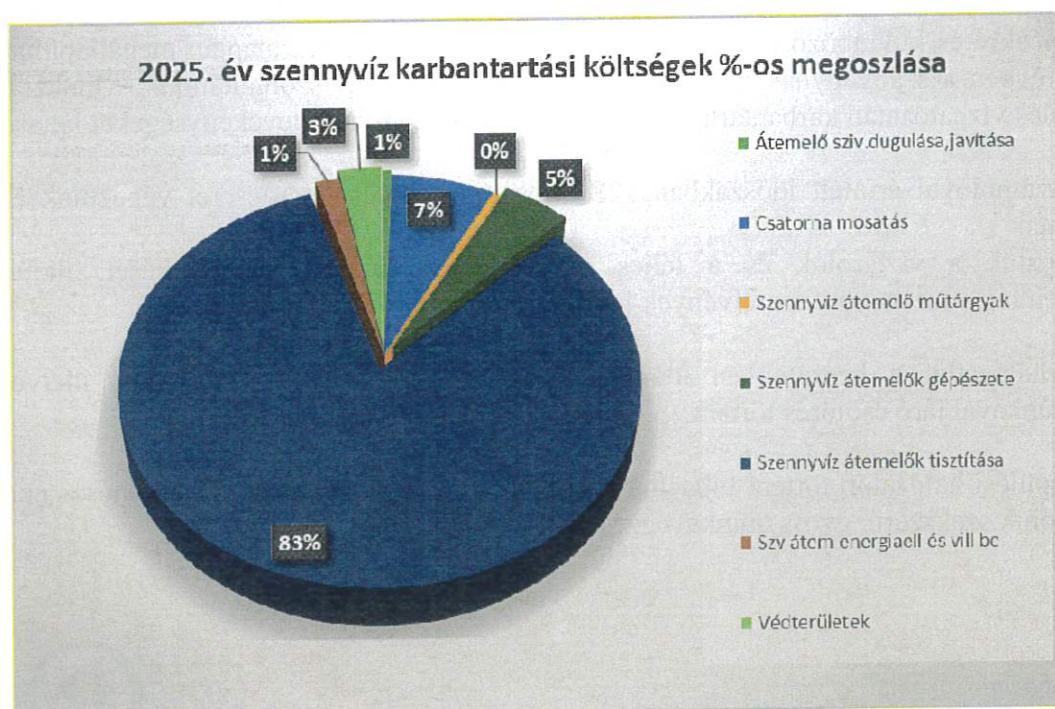

2025. évben felmerült hibaelhárítási költségek:

<i>Szennyvíz hibaelhárítás</i>	<i>2025. év</i>
Akna műtárgy, keret, fedlap	742 192
Átemelő sziv.dugulása,javítása	3 136 035
Műszerek érzékelők beavatkozók	33 940
Nyomott szennyvíz vezetékek	164 037
Szennyvíz átemelő műtárgyak	650 361
Szennyvíz bekötővezeték	2 243 276
Szennyvíz gravit. gerinchál.	462 857
Üzemviteli ép. és berend-ek	27 522
Összesen	7 460 220

Hibaelhárítás fajták %-os megoszlása:

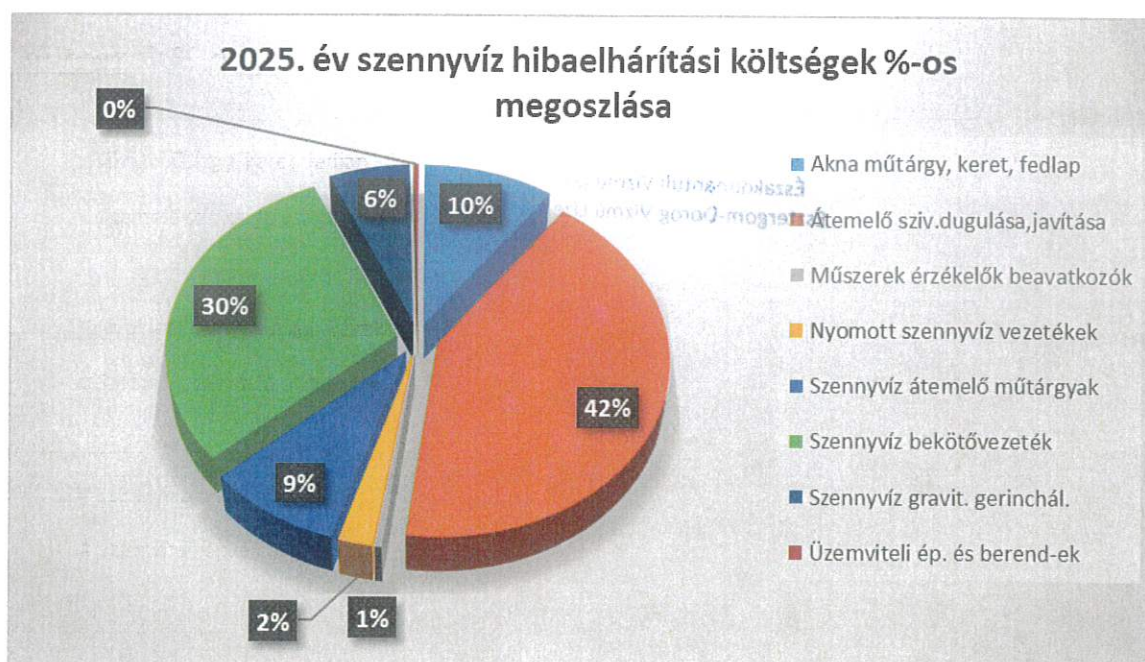

A csatornahálózaton a beszámolóval érintett időszakban 4 db bekötővezeték, 13 db gravitációs hálózati, 1 db nyomott hálózati, 1 db átemelő szivattyú dugulást hárítottunk el, valamint 32 db átemelő szivattyújavítást végeztünk el.

Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot az előírásoknak megfelelően mosatják.

Villamos energia-felhasználás:

Tokod település 2025. évi szennyvízhálózati villamosenergia-felhasználása 11 919 kWh, 996 204 Ft, a Tát-Tokod szennyvíztelepi villamosenergia-felhasználása 508 296 kWh, 47 181 017 Ft volt.

2026. évre tervezett fejlesztések:

A Tát-Tokod szv. megnevezésű víziközmű rendszer 2026. évi fejlesztésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv a jogszabályi háttér figyelembevételével elkészült. Végrehajtására részvénytársaságunk és az önkormányzatok közötti folyamatos egyeztetés mellett kerül sor.

Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. közötti harmonikus, szoros kapcsolatra, a hatékony, takarékos költséggazdálkodásra.

Célkitűzéseink között nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a felhasználók elvárásainak és igényeinek megfelelő víziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Egész éves együttműködésüket megköszönve kérjük tájékoztatónk szíves elfogadását.

Tisztelettel:



Dorogi László
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Esztergom-Dorog Vízmű Üzem



dr. Nagyné Bezdán Ágnes
gazdasági főmunkatárs